

INSTRUCTION




Rechteck LED

Zentrale Notstromversorgung

09-3041.022
Ausg. 08.10



Wandauslegerleuchte


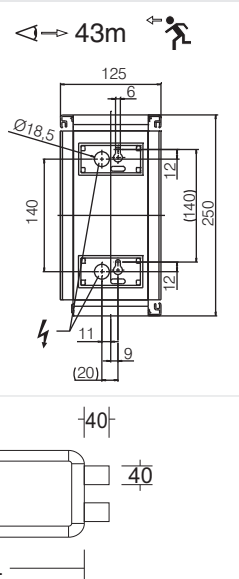
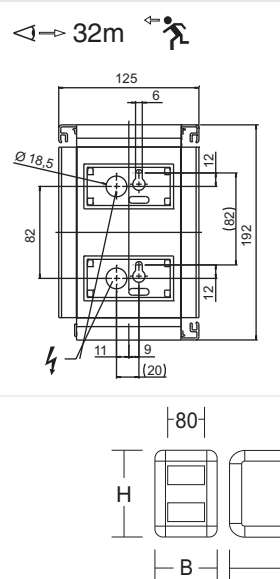
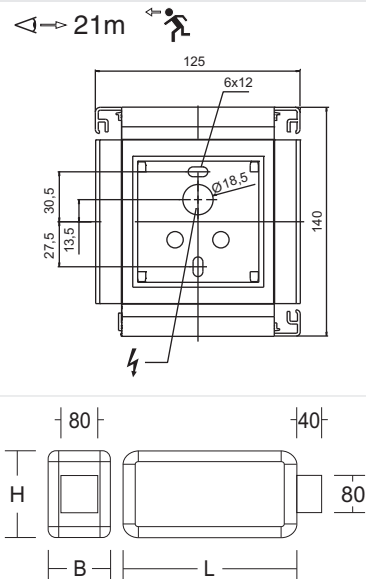


Zentrale Notstromversorgung

↔ 21m

↔ 32m

↔ 43m



671208.00x
671208.00x.71
671208.00x.72
671208.00x.81
671208.00x.82

671209.00x
671209.00x.71
671209.00x.72
671209.00x.81
671209.00x.82

671216.00x
671216.00x.71
671216.00x.72
671216.00x.81
671216.00x.82

671217.00x
671217.00x.71
671217.00x.72
671217.00x.81
671217.00x.82

671230.00x
671230.00x.71
671230.00x.72
671230.00x.81
671230.00x.82

671231.00x
671231.00x.71
671231.00x.72
671231.00x.81
671231.00x.82

x = 2 = weiss
x = 4 = silber

L250, B125, H140

L250, B125, H140

L362, B125, H192

L362, B125, H192

L485, B125, H250

L485, B125, H250

LED 4 x 1,1W

LED 4 x 1,1W


LED 6 x 1,1W

LED 6 x 1,1W

LED 8 x 1,1W

LED 8 x 1,1W

Unsere Sicherheitsleuchten sind entsprechend den aktuell gültigen Leuchtenbauvorschriften gekennzeichnet. Die Form der Kennzeichnung ist wie folgt, als Beispiel dargestellt.




Feld 1: Bauart, Feld 2: Betriebsart, Feld 3: Einrichtungen wie Selbsttest u.s.w.

Die von uns gelieferten Leuchten sind als Leuchten in Dauer-schaltung gekennzeichnet. Wollen Sie die Leuchten in Bereitschafts-schaltung betreiben, muß der Eintrag in Feld 2 geändert werden. Bitte kennzeichnen Sie dann 1-lampige Leuchten mit 0 anstatt der 1 und mehrlampige Leuchten mit 2 anstatt der 3.

Our safety luminaires are marked according to the currently valid construction standards.

The type of marking can be seen in the following example



Field 1: Type of construction, Field 2: Type of operation, Field 3: Additional features such as self test etc.

The default type of operation of our luminaires is maintained. If you change the type of operation to non-maintained you will have to change the entry in field 2 Please change the "1" to "0" for luminaires equipped with 1 lamp and "3" to "2" for luminaires equipped with more than one lamp.

Diese Instruction dem zuständigen Wartungspersonal übergeben.

Hand over this Instruction the competent maintenance staff.



220 - 240V 0 / 50-60 Hz

IP44



⏏ Schutzklasse I

