


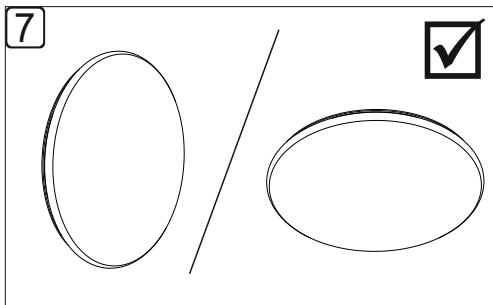


INSTRUCTION


09-3037.172
50-2014

Flat Polymero LED ZB Decken-/Wandanbau
Zentralbatterie/ central battery ceiling-/ wall luminaire

IP 40    220 - 240 V / 0/50-60 Hz  3 x 1,5 mm²(2,5 mm²)
 0,5 mm² - 2,5 mm²  5 x 1,5 mm²(2,5 mm²) nur bei .89/only for .89

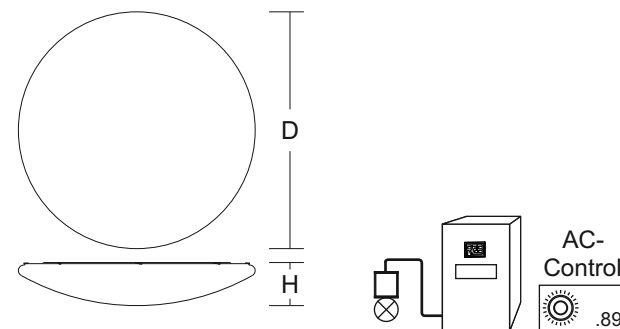


Zentralbatterie/ central battery



672056.002.5	D360, H100	6xLED, 4000 K	6x2,2 W	1,24 Kg
672056.002.5.89	D360, H100	6xLED, 4000 K	6x2,2 W	1,34 Kg
672056.002.7	D360, H100	6xLED, 3000 K	6x2,2 W	1,24 Kg
672056.002.7.89	D360, H100	6xLED, 3000 K	6x2,2 W	1,34 Kg
672057.002.5	D460, H120	8xLED, 4000 K	8x2,2 W	2,03 Kg
672057.002.5.89	D460, H120	8xLED, 4000 K	8x2,2 W	2,17 Kg
672057.002.7	D460, H120	8xLED, 3000 K	8x2,2 W	2,03 Kg
672057.002.7.89	D460, H120	8xLED, 3000 K	8x2,2 W	2,17 Kg



PMMA	08-311161.012	Ø 360, H88	0,20 Kg
	08-311165.012	Ø 460, H113	0,65 Kg




	981961.002	L200, B200, H29	0,32 Kg
---	------------	-----------------	---------




Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire shall only be used complete with its protective shield.

EN 12464



EN 12464




EN 12464




Wartungsplan/
Maintenance
schedule

RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de



Unsere Sicherheitsleuchten sind entsprechend den aktuell gültigen Leuchtenbauvorschriften gekennzeichnet.
Die Form der Kennzeichnung ist wie folgt, als Beispiel dargestellt.



Feld 1: Bauart, Feld 2: Betriebsart, Feld 3: Einrichtungen wie Selbsttest u.s.w.

Die von uns gelieferten Leuchten sind als Leuchten in Dauerschaltung gekennzeichnet. Wollen Sie die Leuchten in Bereitschaftschaltung betreiben, muß der Eintrag in Feld 2 geändert werden. Bitte kennzeichnen Sie dann 1-lampige Leuchten mit 0 anstatt der 1 und mehrlampige Leuchten mit 2 anstatt der 3.

Our safety luminaires are marked according to the currently valid construction standards.
The type of marking can be seen in the following example.




Field 1: Type of construction, Field 2: Type of operation,
Field 3: Additional features such as self test etc.

The default type of operation of our luminaires is maintained. If you change the type of operation to non-maintained you will have to change the entry in field 2 Please change the "1" to "0" for luminaires equipped with 1 lamp and "3" to "2" for luminaires equipped with more than one lamp.

672056.002.X


672056.002.X.89

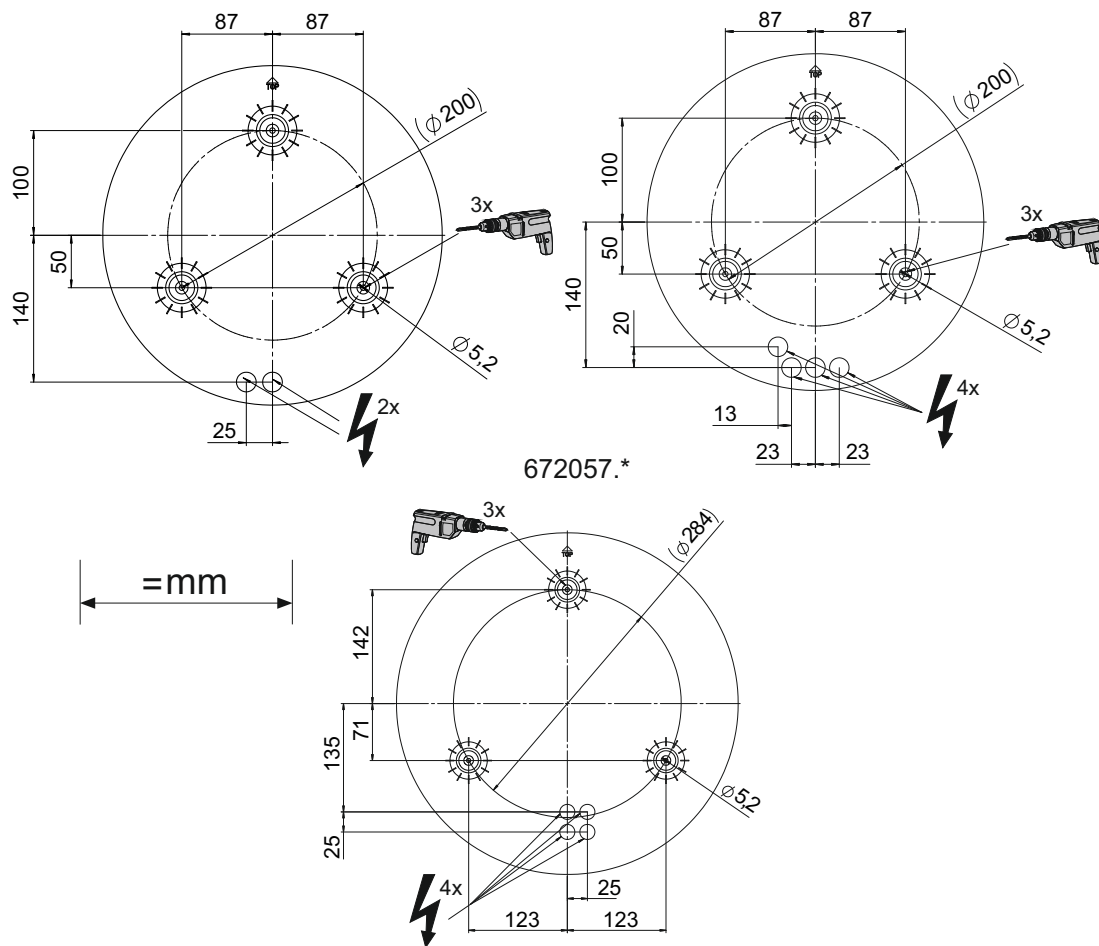


! für Artikel 672056/672057.002.X.89 - zusätzlich Instruction 09-3014.032
! for articles 672056/672057.002.X.89 - additional Instruction 09-3014.032




1

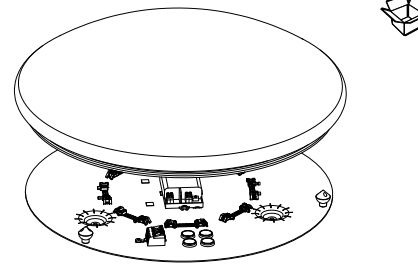


2

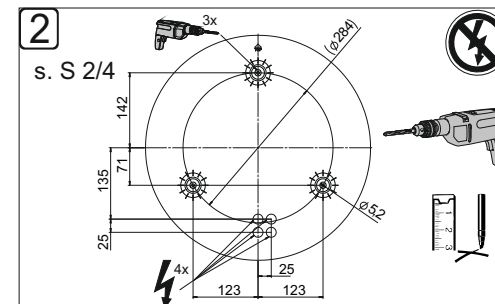

3

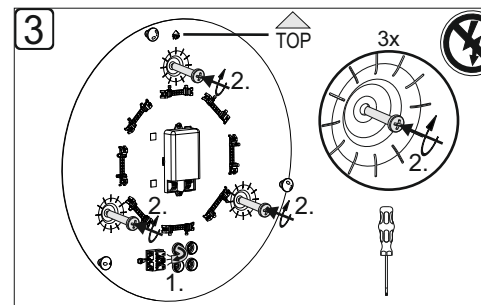


4

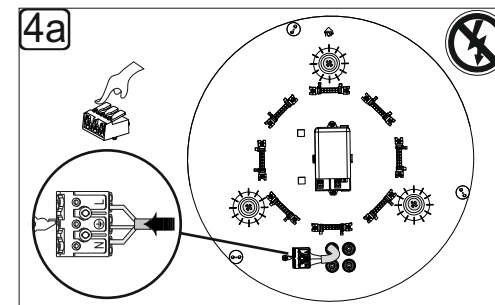


4b-1

672056.002.X.89/
672057.002.X.89

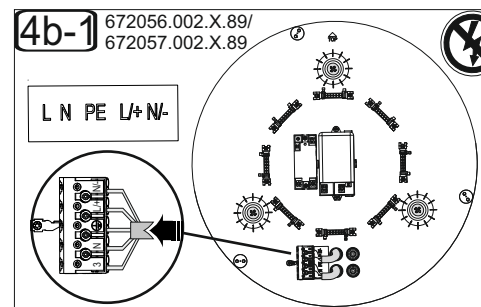


4b-2

672056.002.X.89/
672057.002.X.89

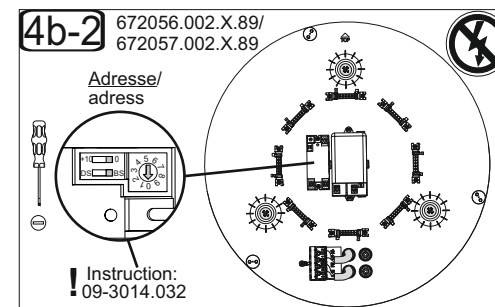

5

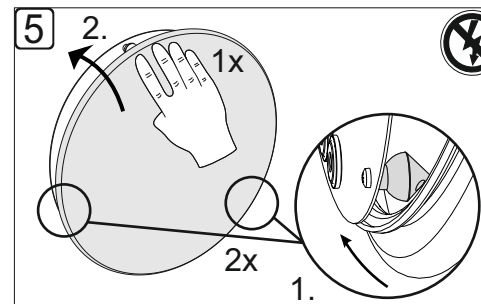

6

